


Mini-redes com condutas PSA

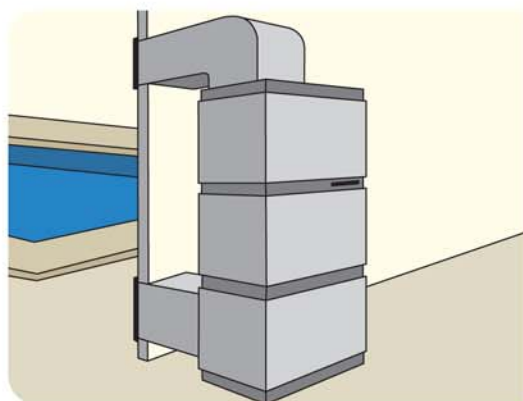

- Conjunto de grelhas e carroçarias permitindo a instalação da central CAE num local técnico contíguo ao local da piscina.


REF*	DESCRIÇÃO
WTT02355	Grelha tomada 625 x 425 standard
WTT02366	Grelha circulação ar dupla deflexão 625x425
WCH01234	Isolação fónica
WCH01255	Ângulo circulação ar

Opção insuflação - OMEGA

- A insuflação standard nas centrais OMEGA é realizada pela base da central (insuflação invertida tendo em conta as CAE).
- Como opção, a insuflação pode ser feita no topo, em cima ou em baixo com possibilidade de ser atrás ou à frente.




INSUFLAÇÃO NO TOPO

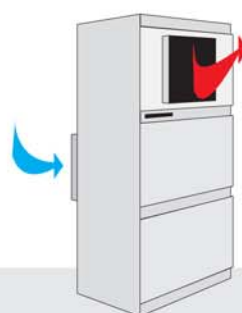


INSUFLAÇÃO EM CIMA À FRENTE



INSUFLAÇÃO EM CIMA ATRÁS

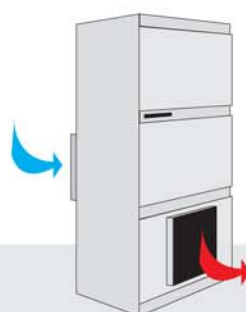

INSUFLAÇÃO EM BAIXO À FRENTE

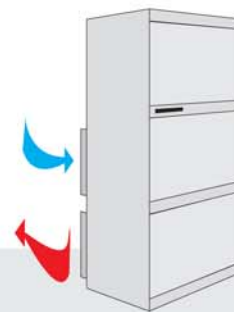

INSUFLAÇÃO EM BAIXO ATRÁS

REF*	DESCRIÇÃO
W28SODE	Insuflação no topo [1]
W28SOHAV	Insuflação em cima à frente [2]
W28SOHAR	Insuflação em cima atrás [3]
W28SOBAV	Insuflação em baixo à frente [4]
W28SOBAR	Insuflação em baixo atrás [5]